




**DETALHE 1**  
CONEXÃO DOS CONDUTORES DA LUMINÁRIA

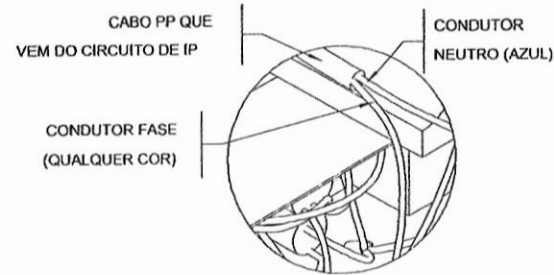

**DETALHE 3**  
CONEXÃO DOS CONDUTORES NO CABO PP

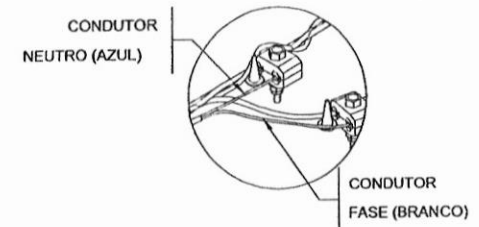

**DETALHE 2**  
CONEXÃO DOS CONDUTORES  
NO CIRCUITO EXCLUSIVO DE IP (CUNHA OU PERFORANTE)

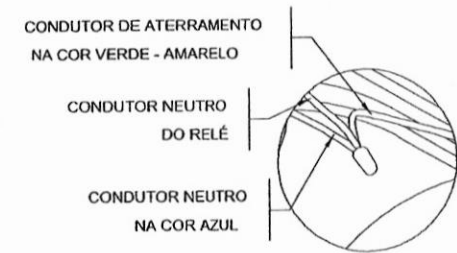

**DETALHE 4**  
CONEXÃO DOS CONDUTORES  
DE ATERRAMENTO É NEUTRO

NOTAS: 1 - INTERNAMENTE NA LUMINÁRIA DEVE-SE INTERLIGAR O CONDUTOR TERRA (COR VERDE-AMARELO) AO CONDUTOR NEUTRO (COR AZUL). ESTE CONDUTOR (AZUL) DEVE SER CONECTADO AO NEUTRO DO CIRCUITO DE IP OU REDE DE BT;  
2 - O CONDUTOR FASE (DE QUALQUER COR, EXCETO VERDE-AMARELO E AZUL), DA LUMINÁRIA DEVE SER CONECTADO A FASE DO CIRCUITO DE IP OU REDE DE BT.

**OBSERVAÇÕES:**  
Durante a execução do obra, a equipe responsável pelo obra deverá observar na local as condições de desempenho e acabamento satisfazer as condições de segurança para a execução da mesma.  
Em caso de interligação a rede energizada 13,8KV, será devida ser de responsabilidade total e exclusiva da Luminária de Rua e se deverá ser feita após a conclusão dos trabalhos de fiação.

*Abemilson de Oliveira Silva*

Registro Nacional: CREA- nº 062066641-2  
Registro Regional: 359170CE

	CARNEIRO, FREDI A. JUNIOR	
	06.892.583-00 1618207910	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATUROIS		
MELHORA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BATUROIS		
ST. FRANCISCO MENQUITA PINHEIRO		
01/01/2021	01/01/2021	









